

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Индивидуальный
предприниматель
_____ И.О. Фамилия
«__» _____ 2026 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Начальник __ ПЧ __ ОФПС
подполковник вн.службы
_____ И.О. Фамилия
«__» _____ 2026 г.

КАРТОЧКА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

Кафе, СТО «Наименование»

Адрес : ул. Рябиновая, 15

(наименование организации (объекта), ведомственная принадлежность, адрес)

Телефоны:

Руководитель (собственник)
охрана

00-00-00

Детей:

Днем
ночью

Обслуживающего персонала:

днем
ночью

15
4

Карточку тушения пожара составил: командир отделения прапорщик
вн.службы Фамилия И.О.

(должность, звание, Ф.И.О.)

г.Нижневартовск

№ п/п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики организации (объекта)	Значение показателей пожарно-тактической характеристики организации (объекта)
1	2	3
1.	Назначение здания	Техническое обслуживание ремонт автомобилей, Кафе
2.	Степень огнестойкости здания	2 степени
3.	Количество находящихся людей в здании:	
	в дневное время	15 чел
	в ночное время	4 чел
4.	Строительные и конструктивные особенности здания:	
	этажность	2 этажа
	общая высота	6,70 метров
	размеры (геометрические)	17х30метров
	наличие подвала	Нет
	наличие чердака	Нет
5.	Строительные конструкции	.
5.1.1.	Наружные стены: пеноблоки, профлист по металлическому каркасу; утеплитель мин. вата	Предел огнестойкости R -90 мин. Пожарная опасность К-0
5.1.2.	Перегородки: гипсокартон, пеноблоки	Предел огнестойкости REI-45 мин. Пожарная опасность К-1
5.1.3.	Перекрытия: железобетонные плиты	Предел огнестойкости REI-45 мин. Пожарная опасность К-0
5.1.4.	Кровля: двухскатная, профлист по металлическому каркасу; утеплитель мин. вата	Предел огнестойкости RE-15 мин. Пожарная опасность К-0
5.1.5.	Лестничные клетки: да	Предел огнестойкости R-60 мин. Пожарная опасность К-0
5.2.	Строительные материалы	
5.2.1.	Перегородки: да	Горючесть: умеренногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: слабораспространяющие Дымообразующ. способность: с малой дымообразующей способностью. Токсичность: малоопасные
5.2.2.	Перекрытия: да	Горючесть: не горючие Воспламеняемость: трудновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие Дымообразующ. способность: с малой дымообразующей способностью. Токсичность: малоопасные
5.2.3.	Кровля: Профлист по металлическому каркасу; утеплитель мин. вата	Горючесть: не горючие Воспламеняемость: трудновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: слабораспространяющие Дымообраз. способность: с малой дымообразующей способностью. Токсичность: малоопасные

[illegible]

ОТМЕТКИ

об корректировке

[illegible]


1	2	3
5.2.4.	Лестничные клетки:	Горючесть: не горючие Воспламеняемость: трудновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие Дымообразующ. способность: с малой дымообразующей способностью. Токсичность: малоопасные
6.	Предел огнестойкости и вид противопожарных преград: нет	Стены: 2 ст. огнестойкости Перегородки: 2 ст. огнестойкости Перекрытия: 1 ст. огнестойкости
7.	Пути эвакуации	Указано на план схеме объекта
8.	Места отключения электроэнергии	Указано на план схеме объекта Между СТО и кафе
9.	Основные элементы опасности для людей при пожаре	Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций, поражение Эл. током
10.	Противопожарное водоснабжение	
10.1.	Количество пожарных водоемов, их емкость (шт., л)	1 ПГ-307 1 ПВ№10 V-50м3
10.2.	Пожарный водопровод, его вид (тупиковый, кольцевой)	ПГ №307К Д-150
10.3.	Расход воды, количество гидрантов (л/с, шт.)	1-ПГ 105л/с
10.4.	Наличие и количество внутренних пожарных кранов тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов (есть, нет; шт., диаметр (мм))	3пк соединительная полутайка на 51мм
10.5.	Требуемый расход воды на нужды пожаротушения, способы подачи воды (л/с)	10 л/с От автоцистерны: подвоз воды, подача в перекачку
11.	Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов	Нет
12.	Наличие УАПТ; УАПС	УАПС
13.	Место сбора эвакуируемых	Ул.Лопарева д. 2а

Примечание:

Данные о силах и средствах, прибывающих на пожар

№ п/п	Подразделение пожарной охраны	Прибывает техника	Время следования	Ранг пожара
1	65-ПЧ	2 АЦ-40	7	2
2	42-ПЧ	2 АЦ-40	13	2
3	90-ПЧ	1 АЦ-40	17	2
4	97-ПЧ	1 АЦ-40	25	2
5	17-СЧ	1 АЦ-40	25	2


Общая схема организации

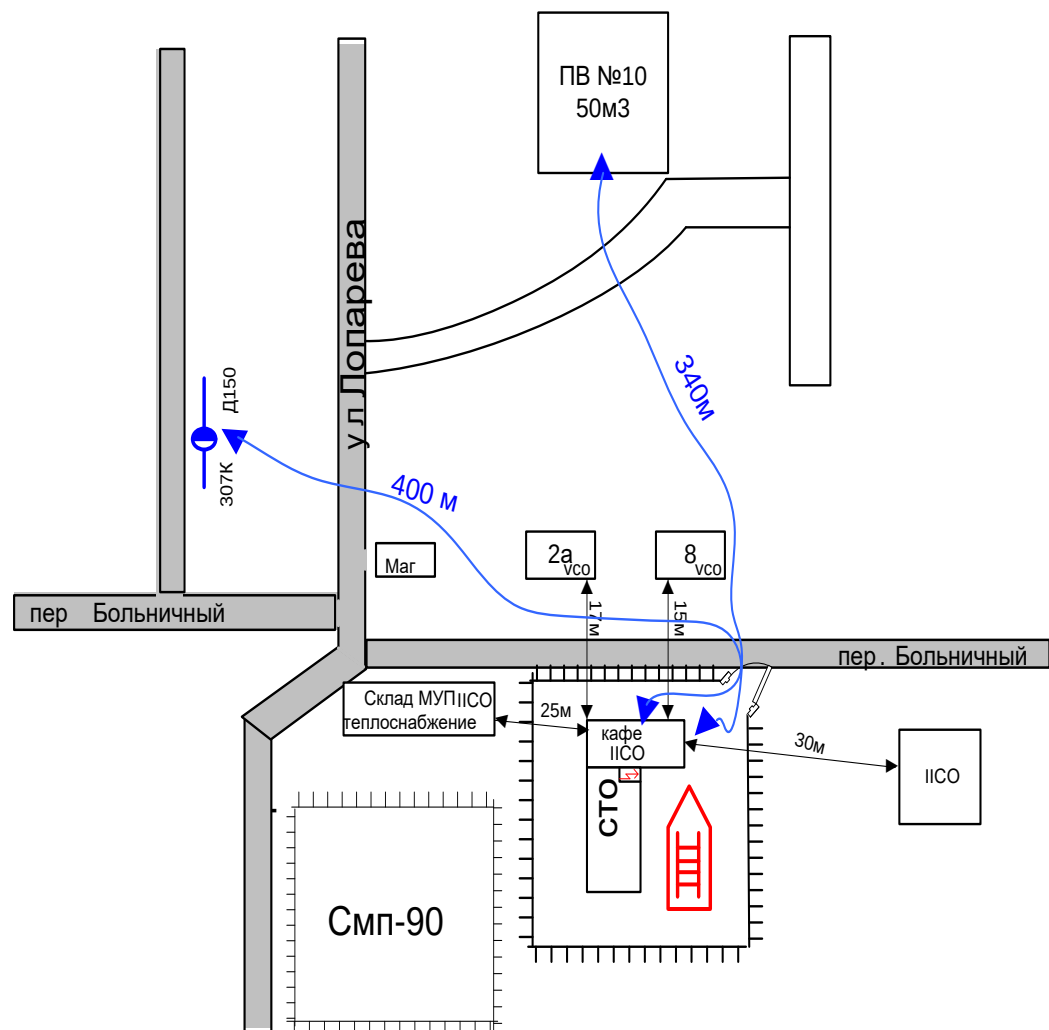


Порядок взаимодействия подразделений пожарной охраны с обслуживающим персоналом организации.

- вызов пожарной охраны;
- встречу пожарной охраны, доложить обстановку старшему должностному лицу пожарной охраны, возможные места нахождения людей в здании
- посписочную проверку людей после эвакуации;
- из числа обслуживающего персонала назначить человека в состав оперативного штаба пожаротушения

План 1-го этажа

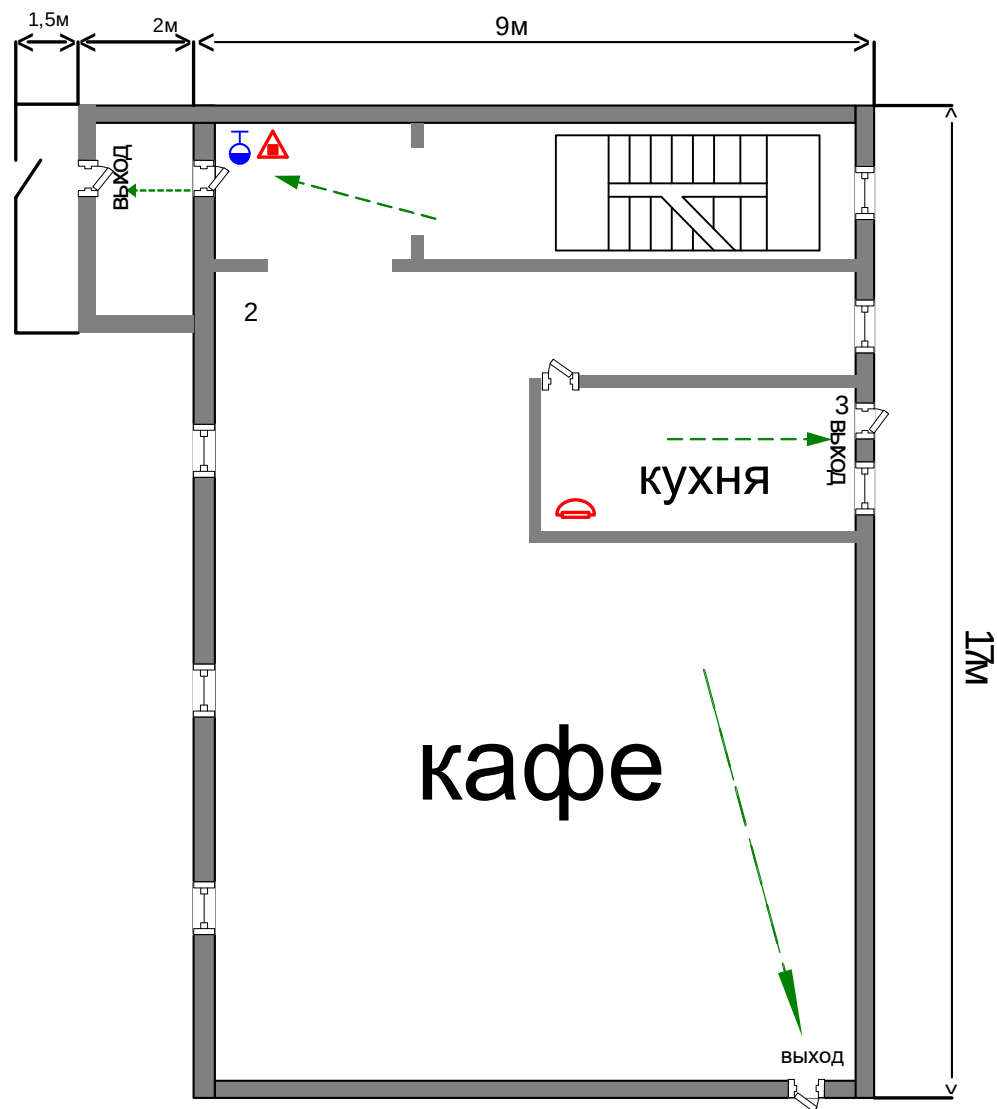

План 2-го этажа
9М

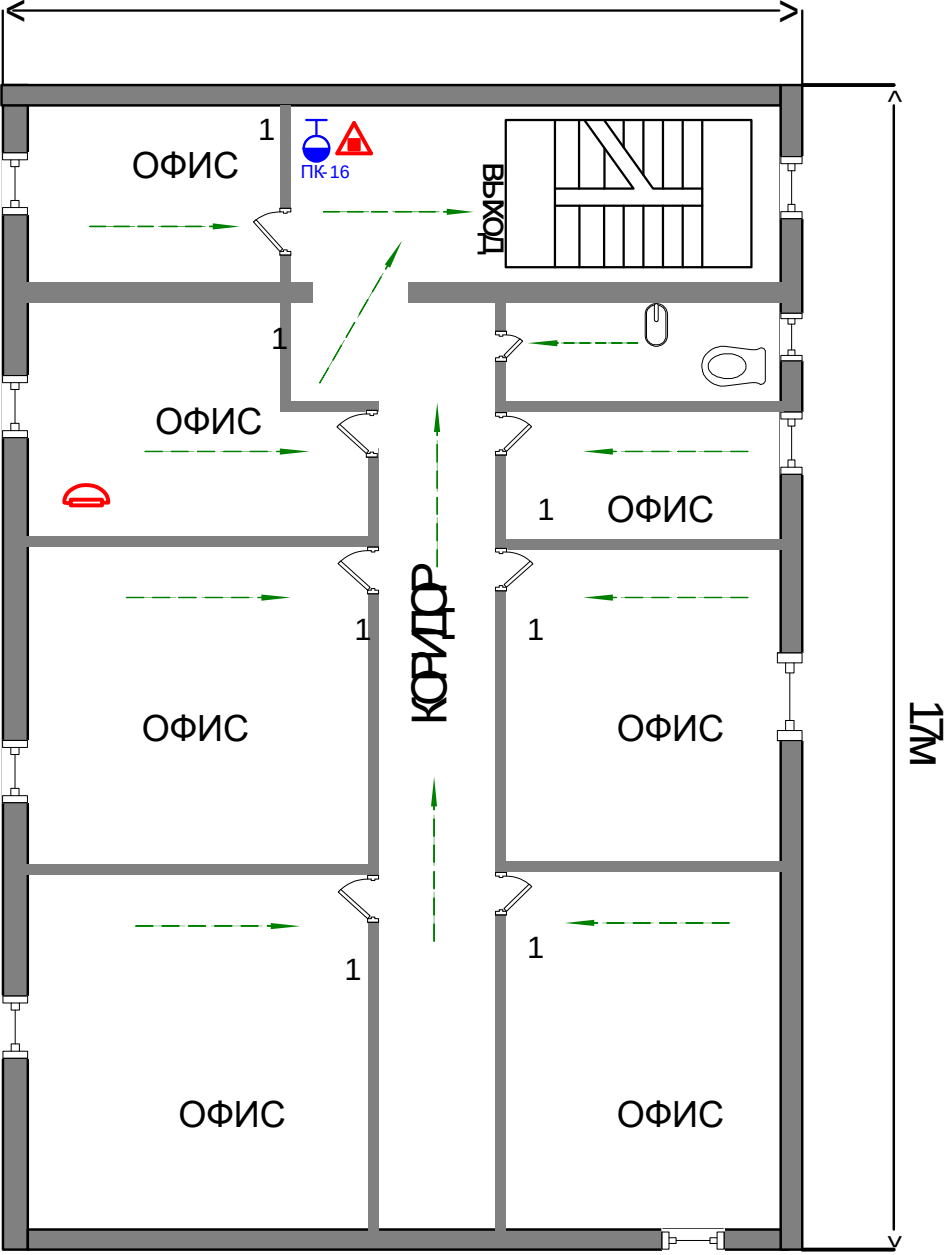

План гаража СТО
8М

